一般加工 公差					
1~10	±0.05	±0.1	100~300	300~1000	±0.2	±0.3
10~100					

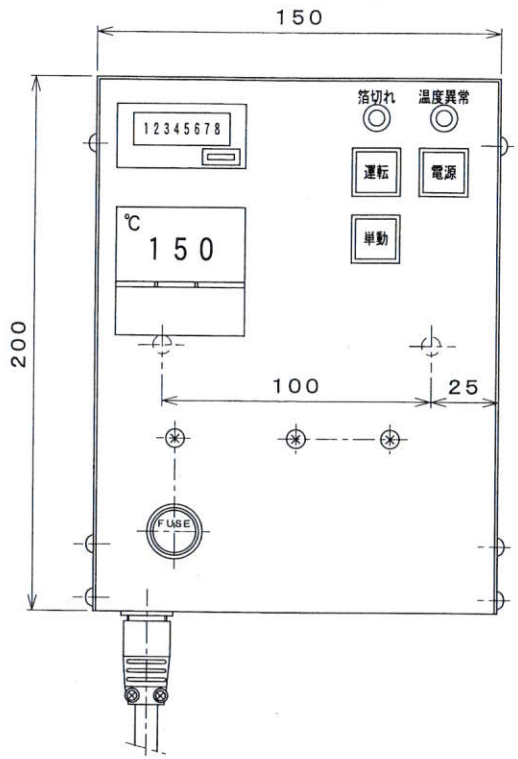

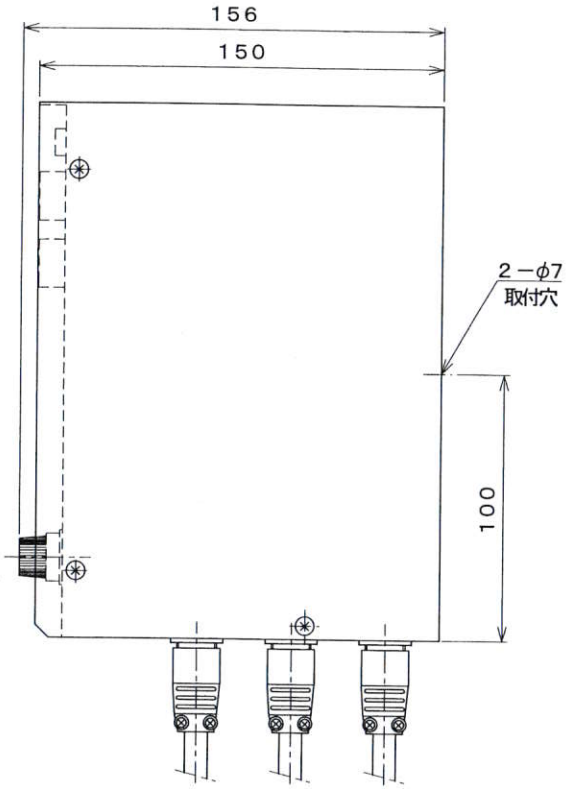

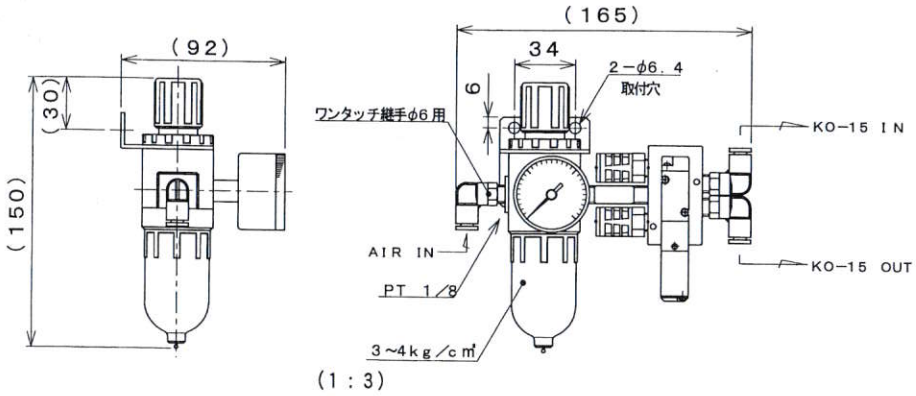

注−1　エアーユニットは別置

一般仕上 記号					
▽	50−S	▽▽	12−S	▽▽▽	0.3−S
					3−S

003	コントロールボックス外観図		1						
図番	図名		個数	材質	素材寸法			表面処理	熱処理
三角法	作図年月日	13・10・22	指示なき鋭角部		面取り			ISO	ネジ使用
符号	訂正記事	年月日	担当	尺度	設計	製図	検図	承認	型式	KO−15V
1				1/2		技術 01.10.22 大江		技術 13.10.22 村上	設計番号	1001
2										
3				摘要	デジタル温調器／警報付					

マキー・エンジニアリング株式会社